


Utilisation

- Limité à l'extérieur uniquement, comme sous-face horizontale ou inclinée (pas d'exposition directe aux intempéries et aux U.V.)
- Assurer une fixation tous les 600 mm maxi (400 mm pour l'Anthracite et Noir) par clips M.E.P. (réf. SB3A)
- Prévoir une ventilation adéquate, défini par le DTU 40.211
- Gamme d'accessoires adaptés

Couleurs et finitions



Blanc



Sable



Gris



Anthracite



Noir



Chêne Liège*



Chêne Doré*



Acajou*

*Finitions revêtues

Composition de la matière

- 85% PVC-U
- 15% Stabilisateur Calcium Zinc
- Films multicouches pour les finitions revêtues

Informations générales

- Les couleurs et finitions disponibles sont susceptibles d'évoluer, veuillez-vous référer au tarif en cours
- Toujours respecter la notice de pose disponible sur notre site internet : www.m-e-p.fr
- Tous nos profilés peuvent être lavés, si besoin, à l'eau savonneuse. Ne jamais utiliser de détergent, de nettoyant abrasif, de produits de polissage ou à base de solvants
- Il est impératif de stocker nos produits en intérieur et de les utiliser dans les trois ans suivants la date de fabrication


Caractéristiques techniques

- Profilé à structure alvéolaire
- Longueur : 4000 mm
- Epaisseur : 10 mm
- Largeur utile : 250 mm
- Largeur hors tout : 264 mm
- Poids : 550 g le ml
- Masse volumique : 1500 kg/m³ (Norme EN-ISO 1183)
- Point vicat : 75 °C (Norme EN-ISO 306 B 50)
- Taux de cendre : 7-10% (Norme EN-ISO 3451-5A)

Normes et garanties

- Classement Feu M1 n° M101179-DE/1 établi par le LNE le 20/02/2012 (hors finitions revêtues).
- Garantie décennale
- La pose du système l'avant-toit PVC M.E.P. est admissible en habillage de sous toiture zones sismiques 1 à 4 béton pour les catégories de bâtiments d'importance I à IV selon les arrêtés des 22 octobre 2010 et 19 juillet 2011
- Chaque lame est imprimée pour l'identification et la traçabilité

Plans techniques

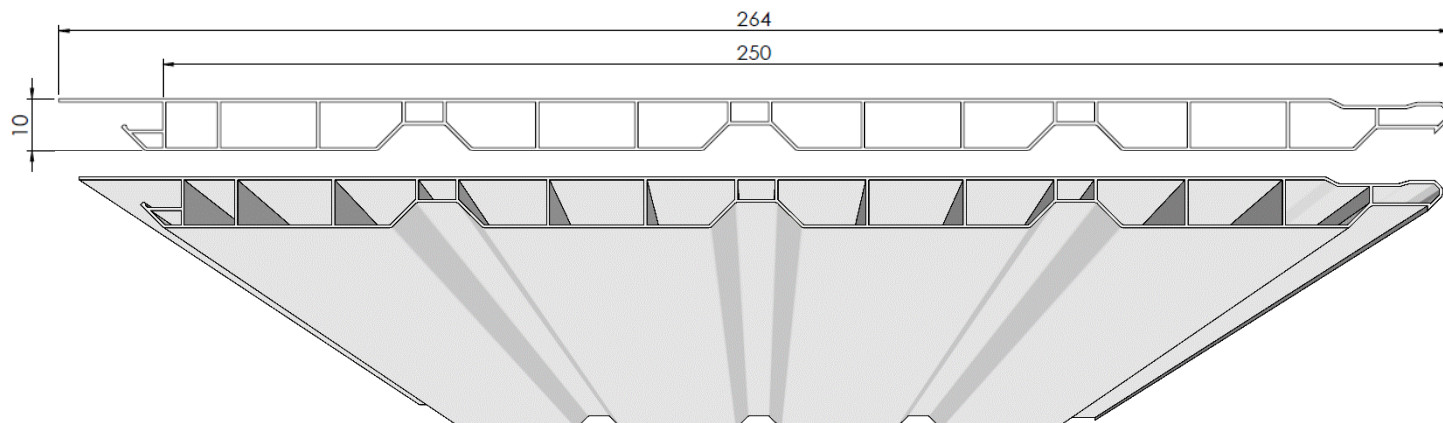

Dossier M101179 - Document DE/1 - Page 1/5



Le progrès, une passion à partager

LABORATOIRE DE TRAPPES
29 avenue Roger Hennequin – 78197 Trappes Cedex
Tél. : 01 30 69 10 00 – Fax : 01 30 69 12 34

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

VALABLE 5 ANS à compter du 20 février 2012

N° M101179 - DE/1

et annexe de 4 pages

Matériau présenté par : MEP
ZAC de la Justice
Rue de la Sucrierie
95380 VILLERON

Marque commerciale : LAMBRIS PVC SE

Description sommaire :
Composition globale : Lambris à base de PVC ignifugé dans la masse.
Application : Lambris sous-face extérieur
Masse : 1500 kg/m³
Epaisseur : 10 mm
Coloris : Divers

Rapport d'essais : N° M101179 - DE/1 du 20 février 2012

Nature des essais : Essai par rayonnement.

Classement : **M1**

VALABLE POUR TOUTE APPLICATION POUR LAQUELLE LE PRODUIT N'EST PAS SOUMIS AU MARQUAGE CE

Durabilité du classement (annexe 22) : NON LIMITEE A PRIORI

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° M101179 - DE/1 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires.

Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page soit l'intégralité du Procès-Verbal et rapport annexé qui comporte 5 pages.

Trappes, le 20 février 2012

La Responsable du Pôle
Energie, Environnement et Combustion

Noëlle LOFERME-PEDESPAN



La Responsable de l'essai

Emilie COLIN



Accréditation
N° 1-0606
Portée disponible
Sur www.cofrac.fr

Laboratoire national de métrologie et d'essais

Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : info@lne.fr • Internet : www.lne.fr • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 743 B • TVA : FR 92 313 320 244
Barclays Paris Centrale IBAN : FR76 3058 8600 0149 7267 4010 170 BIC : BARCFRPP